




江州糖业图纸审批卡（2022-A）

图纸名称	检修电源箱 600*800*220	图纸所属车间 制炼车间
绘图人员		图纸审核人员 
车间主任	同意	审批人：  2023年7月5日
生产技术部 设备工程师		审批人： 年 月 日
生产技术部（设备） 副经理	同意	审批人：朱杰 2023年7月5日
生产技术部 经理		审批人： 年 月 日
分管领导	同意	审批人：温宗坤 年 月 日
公司总经理		审批人： 年 月 日



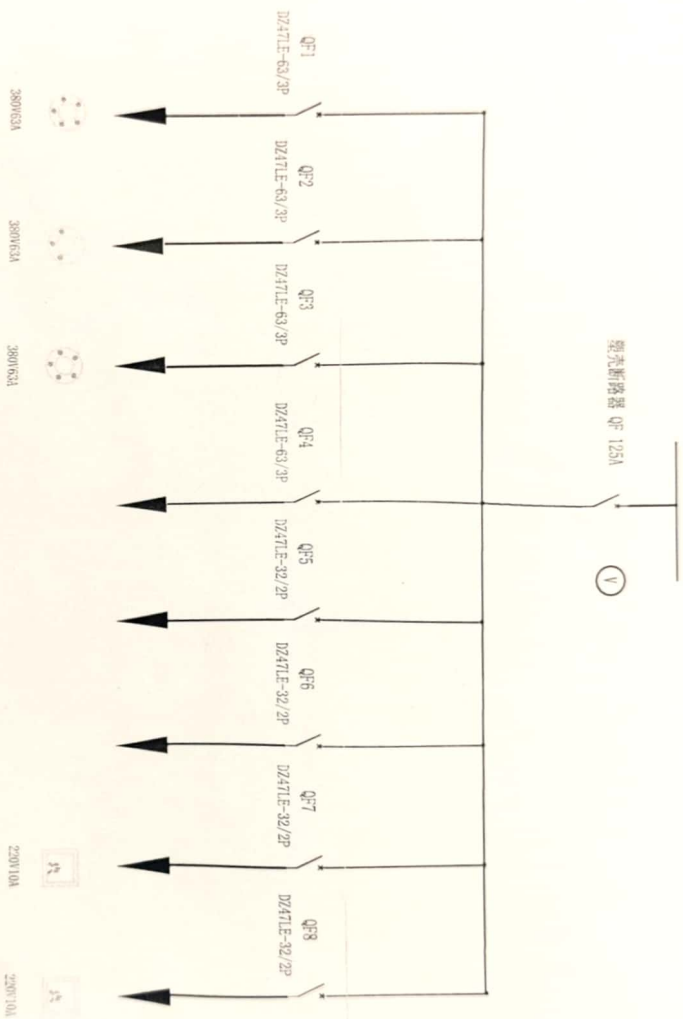

注：1. 柜子尺寸：宽600*高800*深220.

2、304不锈钢厚度不低于2.0。

3、柜内配地排、零排不少于10位。

4、户外型防水配电箱，左、右、前边各飘风100。

5、柜门配普通不锈钢挂锁扣。

6、插座配防水盖。

2023.7.5

检修电源箱				检修电源箱 工程		部分
批准	校核	设计	制图	中粮崇左江州糖业有限公司		
审核	校核	设计	制图			
日期	2023.3.27	比例	例			